




Bilans powierzchni			
Nr p.	Nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	powierzchnia podłogi
2.1	pomieszczenie usługowe	terakota	8,9 m2
2.2	kabina sanitarna	terakota	1,9 m2
2.3	kabina sanitarna	terakota	2,1 m2
2.4	pomieszczenie socjalne	terakota	7,1 m2
2.5	korytarz	terakota	17,9 m2
2.6	pomieszczenie usługowe	terakota	21,7 m2
2.7	pomieszczenie usługowe	terakota	24,3 m2
2.8	pomieszczenie usługowe	terakota	25,2 m2
Σ =			109,1 m2

LEGENDA:
 TABLICA GŁÓWNA "TG"
TG/6 - OPIS OBWODU ZASILANIA
 NUMER OBWODU "6"
TG - TABLICA GŁÓWNA
A - OPRAWA 4x18W
B - OPRAWA 2x35W IP65
C - OPRAWA 1x35W IP44
D - OPRAWA 2x35W IP54
EW - OPRAWA EWAKUACYJNA
AW - OPRAWY Z MODULEM AWARYJNYM 2h

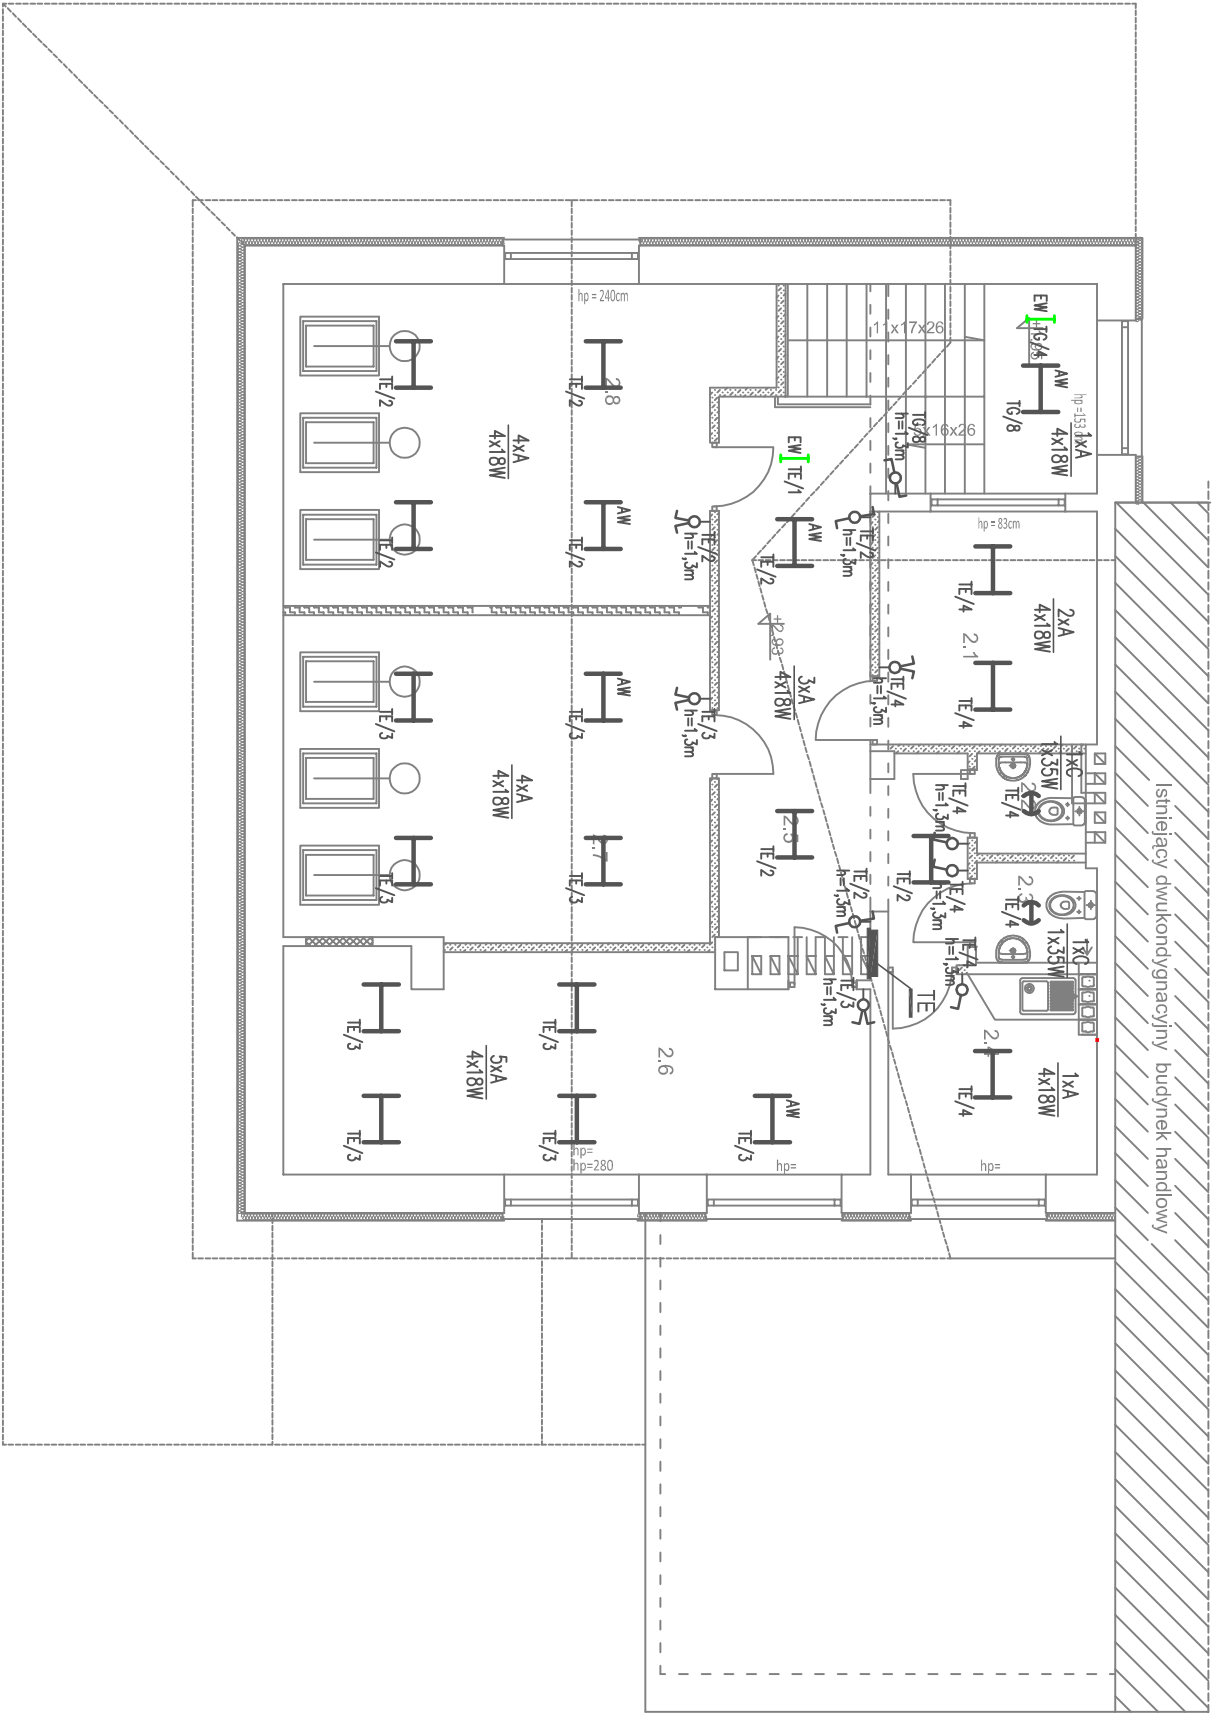

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581		Rysunek Nr E3
Rysunek: RZUT PIĘTRA-OŚWIETLENIE		SKALA 1:100
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszyncu		
Adres: Myszyniec, Plac Wolności działka 558/4		
Inwestor: Gmina Myszyniec 07-430 Myszyniec Plac Wolności 60		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Marek Biat		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/PWBE/15
		24.03.2017 rok